

規格變更通知

BN-W 系列 端子台 大容量型

茲因 BN-W 系列端子台大容量型 BN200 的部分規格有所變更，特此通知。

■ 實施期間

2020 年 1 月製造品起逐步實施

※即使在實施期間以前，視接單狀況而定，亦可能提前以變更後產品出貨。

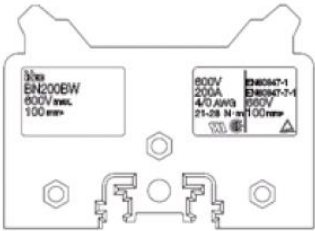

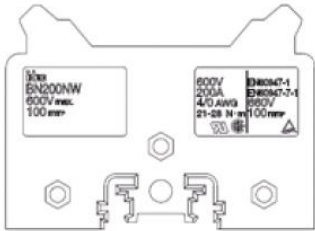

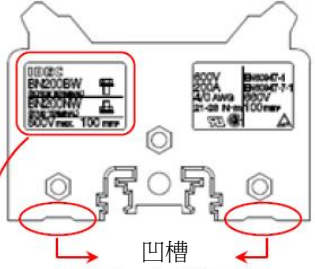
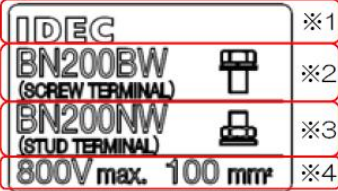
■ 對象製品

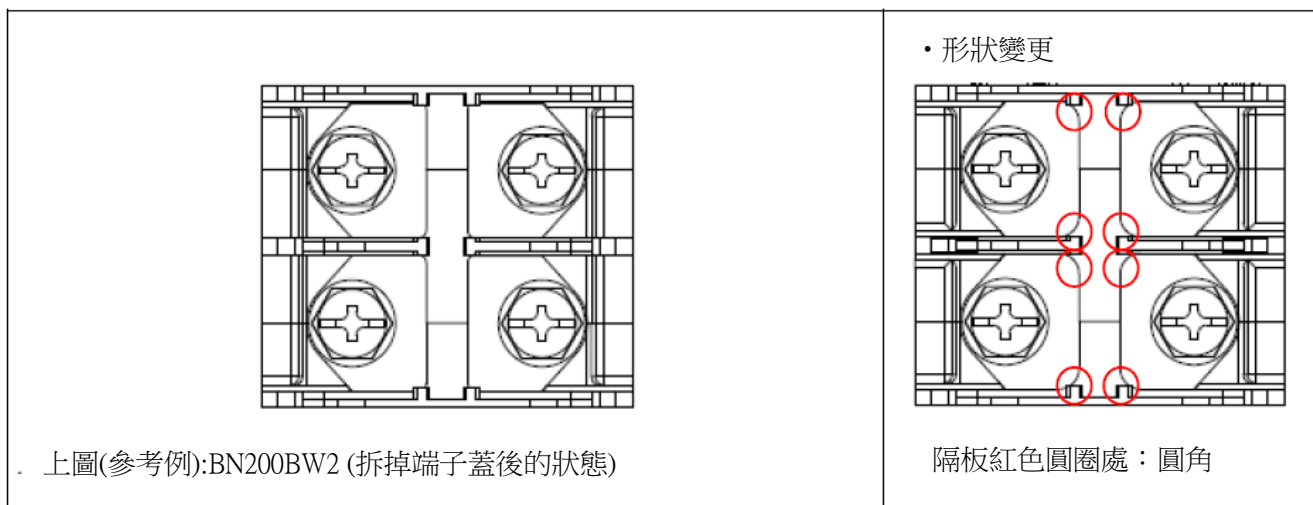
BN200※W□▲ (※: B、N。 □: 2、3、4。 ▲: 無、K。)

※包含以標準品為基礎的客製化產品。

■ 變更內容

變更本體的形狀、刻印內容、標示內容

變更前		變更後
(螺絲型)	(柱頭螺栓型)	(元件共用)
<p>BN200BW※W□▲</p>   <p>※2: 螺絲型</p>	<p>BN200NW※W□▲</p>   <p>※3: 柱頭螺栓型</p>	<p>• 形狀變更</p>  <p>• 刻印內容變更【型號併記】</p>  <p>※1: 社名新商標 ※2: 螺絲型 ※3: 柱頭螺栓型 ※4: JIS 額定絕緣電壓</p>
<p>JIS 額定絕緣電壓</p> <p>600Vmax. 100 mm²</p>		<p>• 標示內容變更(※4)</p> <p>800Vmax. 100 mm²</p>



※其他規格、型號及價格均無變更。

※變更前後的產品混合使用在性能上也不會有問題。

■ 變更理由

- (1) 由於端子台的 JIS 規格變更(JISC2811→JISC8201-7-1)，因此變更額定絕緣電壓的標示內容。
- (2) BN-W 螺絲型及柱頭螺栓型的本體元件共用，因此型號併記且修正社名商標。
- (3) 提升生產性。

■ 識別標示

變更後產品的個裝盒上的批號右側將追加標示「B」。

- 標示期間：2020 年 6 月製造品為止
- 識別例:

