

## 規格變更通知

### EB3C 型繼電器隔離柵/EB3L 型指示燈隔離柵

茲因本質安全防爆構造 EB3C 型繼電器隔離柵、EB3L 型指示燈隔離柵的部分規格有所變更，特此通知。

#### ■ 實施期間

2020 年 1 月製造品起逐步實施



※即使在實施日期以前，亦可能因接單狀況而提前改以變更後的产品出貨。

#### ■ 對象製品

- EB3C 型 繼電器隔離柵 連接器連接型  
電晶體輸出 SINK 型： EB3C-T16CKD-CN  
電晶體輸出 SOURCE 型：EB3C-T16CSD-CN
- EB3L 型 指示燈隔離柵 連接器連接型  
電晶體輸出 SINK 型： EB3L-S16CKD-CN  
電晶體輸出 SOURCE 型：EB3L-S16CSD-CN

#### ■ 變更內容

隔離柵本體的連接器將由 IDEC 製的 JE1H-202 型變更為 OMRON 製的 XG4A-2031 型。  
另，附屬的適用插座也將由 IDEC 製的 JE1H-201 型變更為 OMRON 製的 XG4M-2030T 型。

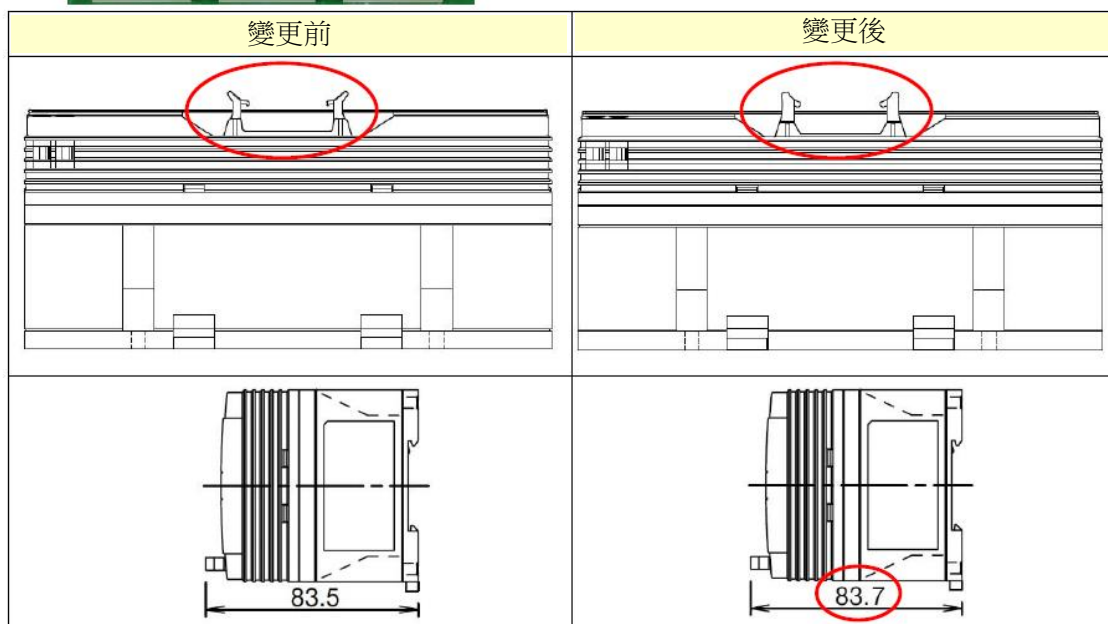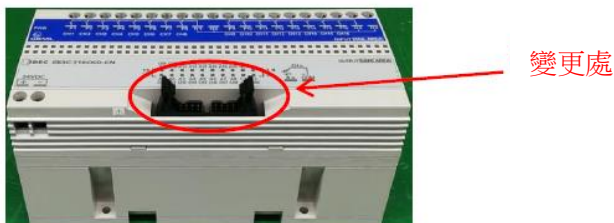

---

備註:

- (1) 關於變更後的連接器的詳細規格，請至 OMRON 網頁確認。
- (2) 因鎖定/彈出的結構與現行品不同，因此在插入或拆卸時的操作手感會略有不同。
- (3) 變更前後製品在構造上是可以混合使用的，但是還是請顧客先確認動作後再使用。

其他規格、型號及價格均無變更。

#### ■ 變更理由

由於本產品目前使用的是敝公司的 JE 系列連接器，但因為 JE 系列停產，因此變更為使用替代的連接器。

#### ■ 識別標示

變更後的產品其個裝盒上的批號右側將追加標示「B」。

- 標示期間：2020 年 6 月生產品為止
- 識別例:



標示「B」