

規格變更通知

BA 系列/BD 系列 端子台

茲因 BA 系列/BD 系列 端子台部分機種的規格有所變更，特此通知。

實施期間

		實施時期
變更內容(1)	規格額定的變更	2021年5月實施
變更內容(2)	製品標示內容的變更	自2021年5月敝公司出廠品起陸續實施

※即使在實施日期前，依接單狀況能有可能提前以變更後產品出貨。

※依購買時期及數量而定，可能會發生新舊混合到貨的狀況。



對象產品及變更內容

BA 系列

類型	型號	變更內容(1) 規格額定的變更 絕緣電壓變更(對應新 JIS) ※僅 BA111T 的適用電線/通電電流有變更。		變更內容(2) 製品標示內容的變更		
		變更前	變更後			
3 極 型	自動彈升型	BA111T	600V	630V	尚不變更 (註)變更時期 確定後將再行 通知。	
			1.25mm ² /16A	1.25mm ² /16A 2mm ² /21A		
		BA211T	600V	630V		
	BA311T	600V	630V			
單 極 型	自動彈升型	BA411S	600V	630V		
		BA611S	600V	1000V		
	大容量型	BA711S	600V	1000V		
		BA811S	600V	1250V	JIS 額定及社 名LOGO變更	
		BA911S	600V	1250V		
	保險絲型 (附保險絲)	BAF111S-□	600V	1000V	尚不變更 (註)變更時期 確定後將再行 通知。	
		保險絲型 (附保險絲/附氙燈)	BAF111SN-□	600V		1000V
		保險絲型 (無保險絲)	BAF111SU	600V		1000V
		保險絲型 (無保險絲/附氙燈)	BAF111SNU	600V		1000V
	附斷路功能	BAT20	600V	1000V		

□：內置保險絲的電流指定代號。

■ 對象產品及變更內容 (接上頁)

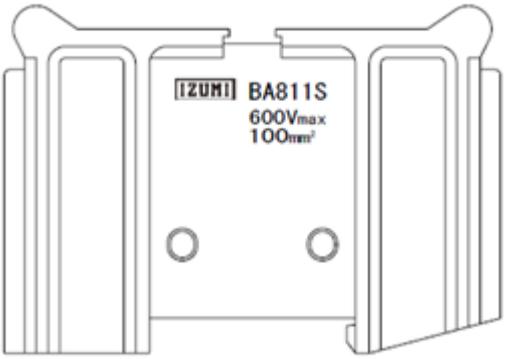
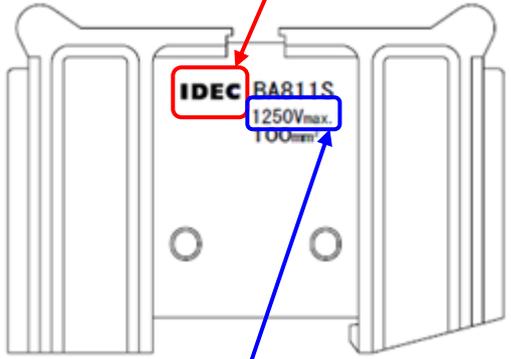
BD 系列

類型	型號	變更內容(1) 規格額定的變更 絕緣電壓變更(對應新 JIS)		變更內容(2) 製品標示內容的變更
		變更前	變更後	
8mm 自動彈升型	BD8-RB	380V	400V	尚不變更 (註)變更時期 確定後將再行 通知。
	BD8-MB*	380V	400V	
	BD8-RS	380V	400V	
7mm 自動彈升型	BD7-RB	250V	320V	
	BD7-MB*	250V	320V	

*：極數。

〔製品標示內容的變更的詳細說明 (僅 BA811S)〕

JIS 額定電壓及社名 LOGO 變更如下表:

變更前	變更後
	

■ 變更理由

因為端子台的 JIS 標準變更

〔舊 JIS 標準(JIS C 2811) ※現 NECA 標準(NECA C 2811)〕 → 〔新 JIS 標準(JIS C 8201-7-1)〕，
因此修改規格。

■ 識別標示

變更內容(1) 關於 JIS 的額定變更，不實施識別標示。

變更內容(2) 變更後的製品，

其個裝盒的批號字尾將追加標示「B」。

〔標示期間〕至 2021 年 11 月敝公司出廠品為止。

