

## 規格變更通知

### RH 型 小型大功率繼電器 / RY 型 小型繼電器

茲因 RH 型小型大功率繼電器及 RY 型小型繼電器的部分規格有所變更，特此通知。

#### ■ 實施期間

自 2023 年 8 月出廠品起開始逐步實施。

※即使在實施期間以前，視接單狀況而定，亦可能提前以變更後產品出貨。



#### ■ 對象產品・變更內容的概要

對象機種	類型	變更內容
RH1 型 RH2 型 RY2 型	標準型	生產據點 繼電器本體上所標示的內容 個裝盒上所標示的內容
	附指示燈型	
	附檢測按鈕型	
	附指示燈及檢測按鈕型	
	頂部凸緣安裝型	
	二極體型	
	附指示燈及二極體型	

※包括以標準品為基礎的客製化規格品。

#### ■ 變更內容的詳細說明

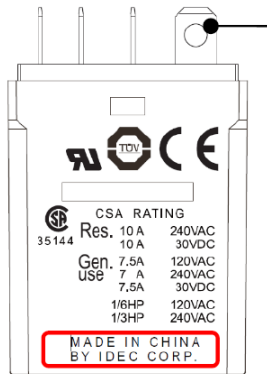
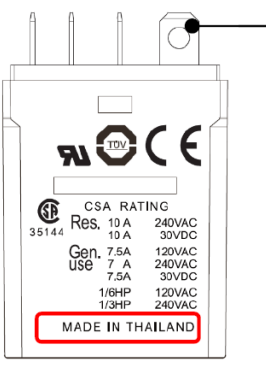
##### 【變更生產據點】

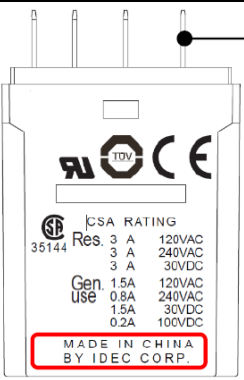
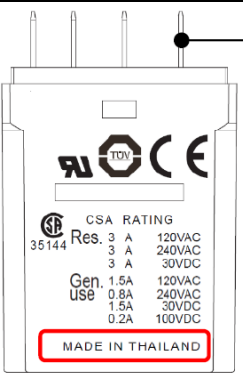
為了提高生產效率，RH1 型、RH2 型小型大功率繼電器及 RY2 型小型繼電器的生產地點將從中國的蘇州工廠改為 IDEC 泰國工廠，因此產品所標示的原產地將變更如下：

##### 【變更繼電器本體上所表示的原產地】 ※代表例（各機種的標準型）


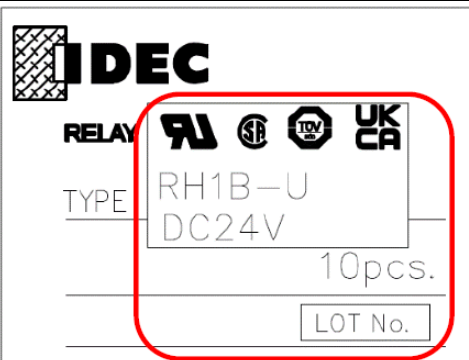
對象機種	變更前	變更後
RH1 型	<p>線圈端子</p>	<p>線圈端子</p>

變更內容的詳細說明 (接上頁)

對象機種	變更前	變更後
RH2 型	 <p>線圈端子</p> <p>CSA RATING Res. 10 A 240VAC 10 A 30VDC Gen. 7.5 A 120VAC 7 A 240VAC use 7.5 A 30VDC 1/8HP 120VAC 1/3HP 240VAC MADE IN CHINA BY IDEC CORP.</p>	 <p>線圈端子</p> <p>CSA RATING Res. 10 A 240VAC 10 A 30VDC Gen. 7.5 A 120VAC 7 A 240VAC use 7.5 A 30VDC 1/8HP 120VAC 1/3HP 240VAC MADE IN THAILAND</p>

對象機種	變更前	變更後
RY2 型	 <p>線圈端子</p> <p>CSA RATING Res. 3 A 120VAC 3 A 240VAC 3 A 30VDC Gen. 1.5 A 120VAC 0.8 A 240VAC use 1.5 A 30VDC 0.2 A 100VDC MADE IN CHINA BY IDEC CORP.</p>	 <p>線圈端子</p> <p>CSA RATING Res. 3 A 120VAC 3 A 240VAC 3 A 30VDC Gen. 1.5 A 120VAC 0.8 A 240VAC use 1.5 A 30VDC 0.2 A 100VDC MADE IN THAILAND</p>

【變更個裝盒上所標示的原產地】※代表例（各機種的標準型）

對象機種	變更前	變更後
RH1 型	 <p>IDE RELAY TYPE RH1B-U DC24V 10pcs. LOT No.</p> <p>型號記載面(蓋章)</p>	 <p>IDE RELAY TYPE RH1B-U DC24V 10pcs. LOT No.</p> <p>型號記載面(黏貼銘牌)</p>

### 變更內容的詳細說明 (接上頁)

對象機種	變更前	變更後
RH2 型	 <p>型號記載面(蓋章)</p>	 <p>型號記載面(黏貼銘牌)</p>
RY2 型	 <p>型號記載面(蓋章)</p>	 <p>型號記載面(黏貼銘牌)</p>

其他規格、型號及價格均無變更。

### 識別標示

變更後的產品其個裝盒及產品上的批號字首將從「6」變更為「H」。

- 標示期間：2023年7月泰國製造品起開始標示。
- 標示例：

6R 701 ➔ HR 701