

## 規格變更通知

### RU 系列 通用繼電器

茲因 RU 系列通用繼電器部分規格有所變更，特此通知。

#### ■ 實施期間

2024 年 2 月出貨起逐步實施

※依接單狀況及庫存狀況而異，即使在實施期限前仍有可能提前以變更後產品出貨。

※依購買時期、數量而定，新舊產品可能同批出貨。



#### ■ 對象製品

RU2 型 通用繼電器（2 極型）除了 RU2S-NF-\*以外的所有機種


※包含以上述標準品為基礎的客製化規格品。

註:RU2S-NF-\*已於 2020 年 8 月變更，詳情請參考通知函 [T-2019068](mailto:T-2019068) [RU2S-N \(idec.com\)](http://RU2S-N.idec.com)。

#### ■ 變更內容

為了提高生產性，繼電器內部的接點蓋將被移除，詳細請參考下圖。

此變更不影響性能、外部尺寸。

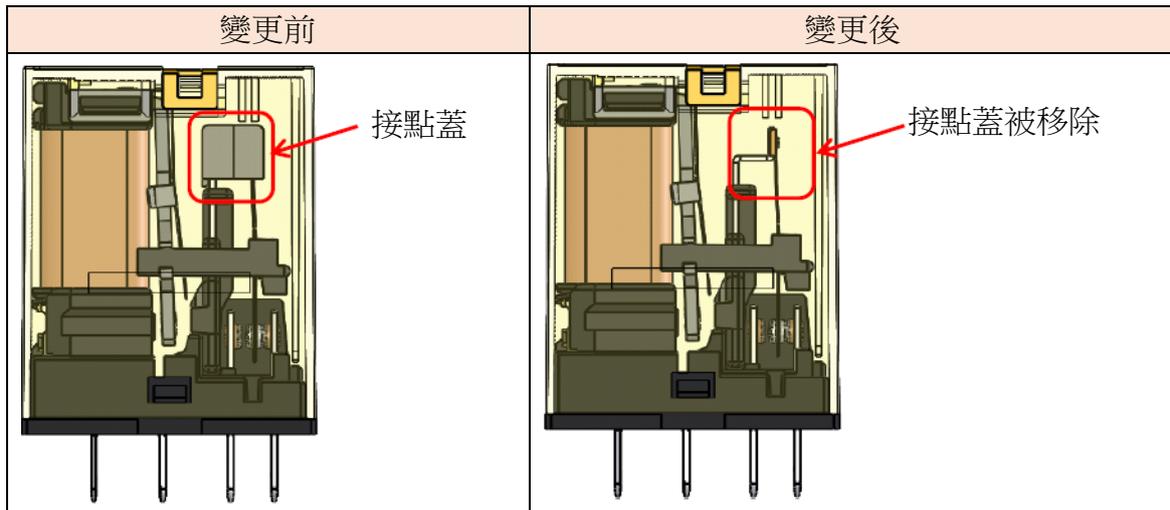

上述以外的規格，以及型號、價格均無變更。

#### ■ 識別標示

變更後的製品，其個裝盒及本體上的批號末端將追加識別用符號「A」。

• 識別標示期間：2024 年 8 月出貨品為止

• 標示例：

<個裝盒>

