

規格變更通知

AGS 型 電氣控制箱

茲因 AGS 型 電氣控制箱部分規格有所變更，特此通知。

■ 實施期間

2024 年 7 月出貨起逐步實施。

※即使在實施日以前，因接單狀況而定，亦有可能提前以變更後產品出貨。

※依購買時期、購買數量而定，變更前後的產品可能同批出貨。



■ 對象製品及變更內容的概要

AGS 型 電氣控制箱

種類	防護罩	變更 1 箱體內部	變更 2 箱體外部
壁掛型	有	○	○
	無	○	○
自立型	有	○	○
	無	○	×

○：變更。×：不變更。

※包括以標準品為基礎的客製化規格品。

■ 變更內容的詳情

AGS 系列電氣控制箱一直與 EC2A 系列電氣控制箱共用同樣的箱體，但由於 EC2A 系列即將停產，AGS 型將改成與 EC2B 系列電氣控制箱共用同樣的箱體。因此，部分規格將變更如下（產品尺寸、重量、塗層規格、安裝間距保持不變）。

【變更 1：箱體內部】

箱體內部的規格變更如下：


內部變更	1 列型	2 列型 3 列型
內部接地端子的形狀、設置位置	○	○
墊圈的形狀	○	○
墊圈的固定方法	○	×
專用端子台固定用配件	○	○
改變結構以防止蓋子固定螺絲掉落	○	○

○：變更。×：不變更。


■ 變更內容的詳情 (接上頁)

【變更 1：箱體內部】

<1 列型>

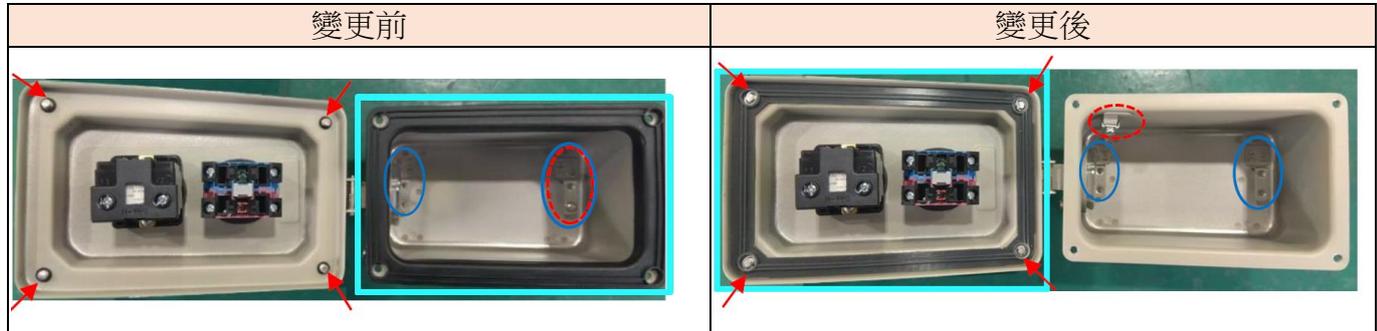


— (紅色虛線處) :
變更內部接線端子的形狀、設置位置。

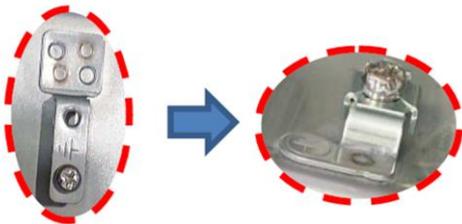

變更前
M4 圓形墊圈

變更後
M4 導電壓接板


□ (水藍色方框處) :
變更墊圈的形狀及固定方法。

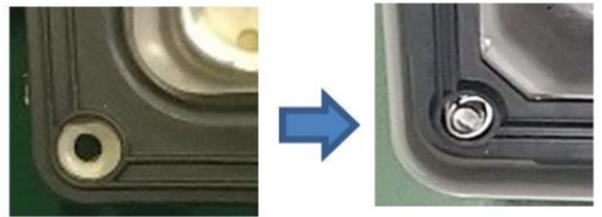

變更前
嵌入外殼的緣側

變更後
黏貼在蓋子上


○ (青色圓圈處) :
變更專用端子台固定用配件。

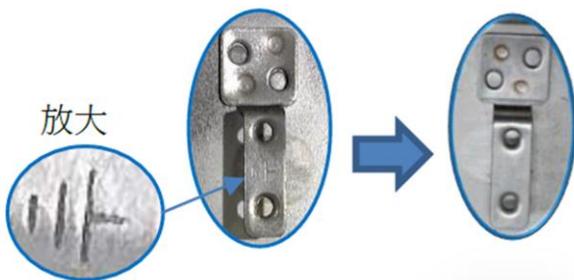

變更前
有接地符號

變更前
無接地符號

→ (紅色箭頭處) :
改變結構以防止蓋子固定螺絲掉落。

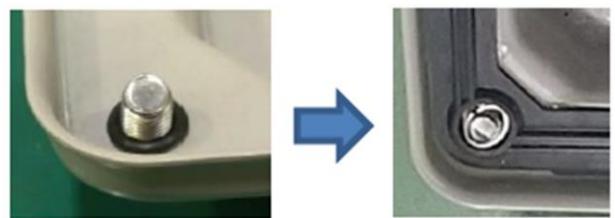


變更前

變更前


■ 變更內容的詳情 (接上頁)

【變更 1：箱體內部】

<2 列型、3 列型>

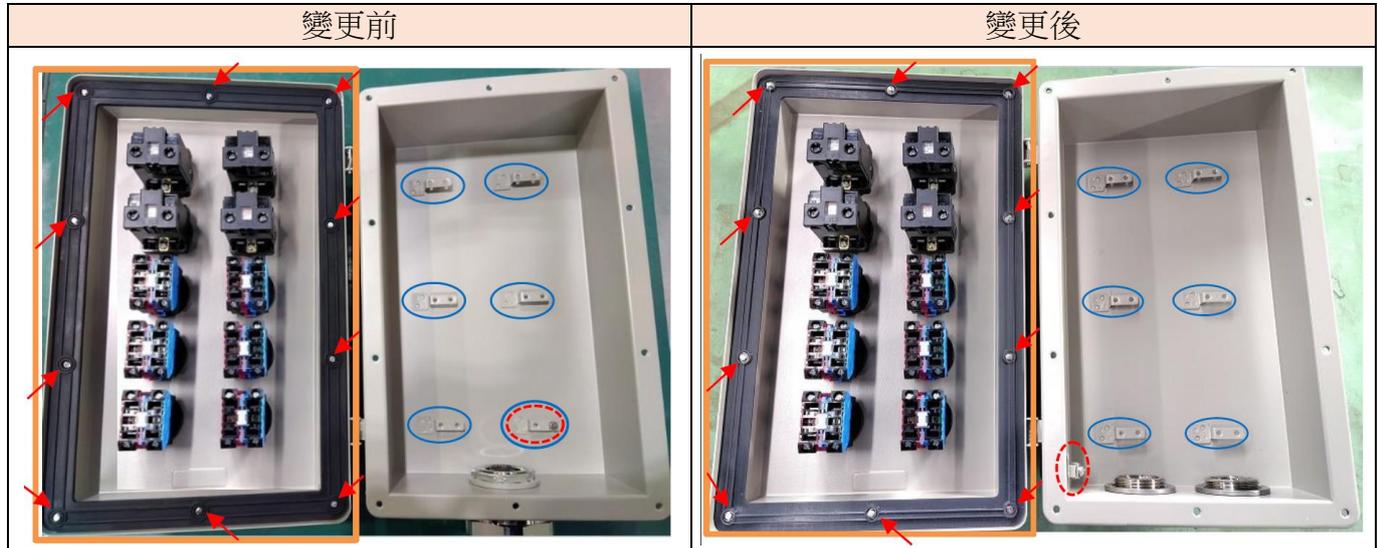

— (紅色虛線處) :
變更內部接線端子的形狀、設置位置。

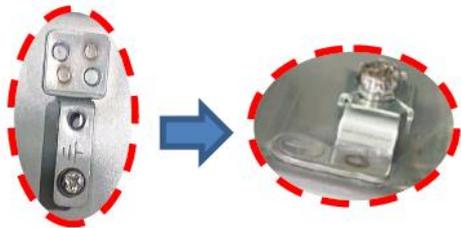

變更前
M4 圓形墊圈

變更後
M4 導電壓接板


□ (橙色方框處) :
變更墊圈的形狀



變更前

變更後


○ (青色圓圈處) :
變更專用端子台固定用配件。

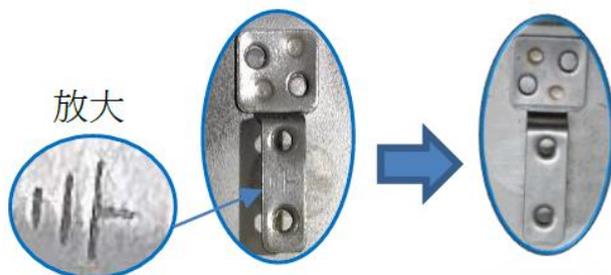

放大
變更前
有接地符號

變更前
無接地符號

→ (紅色箭頭處) :
改變結構以防止蓋子固定螺絲掉落。

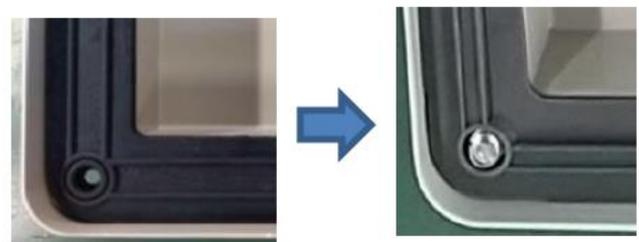

變更前

變更前

變更內容的詳情 (接上頁)

【變更 2：箱體外部】

外部接地端子的形狀及端子構造變更如下：

變更前	變更後
<p data-bbox="496 443 687 477">M4 圓形墊圈</p> 	<p data-bbox="1145 443 1362 477">M4 導電壓接板</p> 

※上表是以 1 列型的照片為例。2 列型、3 列型也會實施同樣的變更。

※上述以外的規格，以及型號、價格均無變更。

識別標示

變更後的製品，其製品標籤會追加標示黑點，包裝袋上會黏貼黃色貼紙。

識別標示期間：僅標示到 2025 年 1 月底製造品為止。

標示例：

製品標籤	包裝袋
<p data-bbox="488 1133 687 1167">追加標示黑點</p> 	<p data-bbox="1150 1133 1350 1167">黏貼黃色標籤</p> 